



CATÁLOGO SEÑALÉTICA 2026

 **Serigrafía**
nduseti
Etiqueta Industrial

PRODUCTO CERTIFICADO

En conformidad con los requisitos de la norma:



UNE 23033-1:2019
UNE 23034:2023
UNE 23035-1:2003
UNE 23035-4:2003

INDUSETI S.L.
Tel. 94 422 19 46
info@induseti.com

www.induseti.com

ÍNDICE

CERTIFICACIONES	3
FICHAS TÉCNICAS	4
DISTANCIAS DE OBSERVACIÓN.....	8
SEÑALES / EXTINCIÓN "B".....	9
SEÑALES / EXTINCIÓN "A".....	10
SEÑALES / EVACUACIÓN "B"	11
SEÑALES / EVACUACIÓN "A"	12
SOPORTES Y BANDEROLAS.....	13
ADHESIVOS Y ETIQUETAS PLÁSTICAS	16
CARTELERÍA	18
SEÑALES / ADVERTENCIA	19
SEÑALES / PROHIBICIÓN.....	20
SEÑALES / OBLIGACIÓN	21
CARTELES PARA OBRAS.....	22
SEÑALES / INFORMACIÓN	22
MATERIAS PELIGROSAS	23
SEÑALES / RADIACIÓN	24
SEÑALES / I.M.O.	25



**SI NO
ENCUENTRAS
LO QUE BUSCAS,
CONSÚLTANOS
SOMOS
FABRICANTES**

Número del Certificado

IGC11773

Certificate Number



Certificación - Certification

Para el producto / For the product

SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS FOTOLUMINISCENTES DE SEGURIDAD
LUMINISCENT SIGNALS AND MARKERS FOR SAFETY

TIPO Type	MARCA COMERCIAL Trade Mark	LUMINANCIA A 10 MIN (MCD/M2) Luminance after 10 min	LUMINANCIA A 60 MIN (MCD/M2) Luminance after 60 min	TIEMPO DE ATENUACIÓN (MIN) Decay Time	CATEGORIA Class
PLACA	INDUSETI - CLASE A	210,0	29,0	3.000	A
PLACA	INDUSETI - CLASE B	40,0	5,6	800	B

Realizado por el fabricante: / Manufactured by:

INDUSETI, S.L.

Polígono Pozueta, número 18 PB2. 48330 Lemona. Vizcaya. España.

En conformidad con los requisitos de la norma:
In accordance with the requirements of the standard:

UNE 23033-1:2019
UNE 23034:2023
UNE 23035-1:2003
UNE 23035-4:2003

Fecha de emisión
Date of issue

19/07/2024

Fecha de expiración
Expiration date

02/03/2026

Fecha de la auditoría de restauración de la certificación
Certification restoration audit date


05/04/2023

Fecha de expiración de la certificación del ciclo anterior
Expiration date of the previous cycle certification

02/03/2023

Fecha de certificación inicial
Initial certification date

03/03/2020


Director General

General Manager

La vigencia del presente certificado
puede confirmarse por medio de la
lectura del Código QR.

IGC Certificación Global, S.L. (Unipersonal)

✉ info@certificacionglobal.com ☎ (34) 919 053 138 🌐 www.certificacionglobal.com

📍 Calle Méndez Álvaro, 20 Oficina 426, 28045 Madrid, ESPAÑA

La validez de este certificado esta supeditada al cumplimiento de todas las condiciones del contrato suscrito entre las partes
The validity of this certificate is subject to compliance with all the conditions of the contract signed between the parties

FICHA TÉCNICA SEÑALES CLASE A

**EMPRESA FABRICANTE:**

INDUSETI, S.L. con C.I.F B/95.146.130 con domicilio en la calle Padre Larramendi N 2. Planta 3 del municipio de Bilbao (BIZKAIA)

DESCRIPCION

CLASE A: Señalización luminiscente CLASE A de alta luminiscencia, recomendada para lugares de pública concurrencia, (clase A, según norma UNE 23035/4: 2003)

Producto necesario para la evacuación de edificios, que indica los recorridos de evacuación y las salidas de emergencias, así como instalaciones de seguridad, medios manuales de protección contra incendios o cualquier otro dispositivo que se quiera tener señalizado de una manera visible incluso en caso de fallo de suministro eléctrico.

La señalización de seguridad es obligatoria por ley. El responsable civil y penal en un siniestro con señalización deciente es el empresario.

El producto está diseñado para su uso en exterior o interior, no se ennegrece al sol.

VALORES MINIMOS DE LUMINISCENCIA (Después de cámara de niebla salina)

Tiempos de luminiscencia	Valores de UNE 23.035-4 Clase A
10 minutos	210 mcd/m ²
60 minutos	29 mcd/m ²
Tiempo de atenuación	3.000 minuto

CARACTERISTICAS GENERALES**MATERIAL SOPORTE**

Polímero semirrígido blanco (1 mm de espesor)

Estabilidad con T_a<45°C

Absorción de agua despreciable (0,04±0,01)

Auto-extinguible

Sin contenido de Pb y P

No tóxico

PRODUCTO FOTOLUMINISCENTE

Compuesto a base de pigmentos luminiscentes inertes de SrAL2O₄:Eu Dy

Ciclos fotoluminiscentes de carga y descarga limitados

COLOR

Tinta de secado UV de gran adherencia y resistencia

Permite una gran exhibición en el producto final

No auto-inamable. No tóxico

PROTECCIONES EXTERIORES

Protección frente a los rayos UV (no ennegrece con el sol)

ESPESOR FINAL

Clase A: 1,1 mm (±10%) de espesor (±10%)

Febrero 2020

NORMAS Y LEGISLACION QUE CUMPLE

Código técnico de edificación
Real Decreto 513/2017 que ha aprobado el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI)
UNE 23033-1:2019
UNE 23034:2023
UNE 23035-1:2003
UNE 23035-4:2003

ENSAYOS CUMPLIDOS:

LUMINISCENCIA: Laboratorios Eyco (Acreditación ENAC)
 CAMARA DE NIEBLA SALINA: Laboratorios Eyco (Acreditación ENAC)
 AUTOEXTINGUIBILIDAD: Laboratorios AFITI (Acreditación ENAC)
 RADIOACTIVIDAD: Universidad de Granada
 TOXICIDAD Y COMPOSICION: : Universidad de Granada

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Nombre del fabricante
 Fecha de fabricación
 Valores de luminiscencia
 Denominación según UNE 23035
 Distancia de visibilidad

VIDA UTIL

Se establece una vida útil de 10 años, a comprobar mediante ensayos.

INSTALACION

Han de ser instaladas en zonas directamente afectadas por iluminación solar o bien dentro de una zona de influencia de luminarias.

Según norma UNE-23035, la excitación mínima permanente que necesitan los productos fotoluminiscentes para el correcto funcionamiento son 25 lux para lámparas de descarga. Es necesario un aporte inicial de energía para que la señal pueda devolverla en forma de luz. Las señales se pueden instalar mediante adhesivos, siliconas neutras o medios mecánicos, según la superficie en la que se tenga que instalar. En el caso de utilizar adhesivos se recomienda comprobar que la superficie donde se va a instalar está libre de polvo, grasa y rugosidades.

ALMACENAJE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

- La temperatura no deberá ser superior a 45 °C. Temperaturas superiores pueden deformar el material.
- La temperatura optima de almacenaje estará entre 15 °C y 25 °C, y con una humedad del 10/50%.
- Apta para exteriores, lavable con agua y detergentes neutros. Evitar productos abrasivos.



FICHA TÉCNICA SEÑALES CLASE B

**EMPRESA FABRICANTE:**

INDUSETI, S.L. con C.I.F B/95.146.130 con domicilio en la calle Padre Larramendi N 2.
Planta 3 del municipio de Bilbao (BIZKAIA)

DESCRIPCION

CLASE B: Señalización luminiscente CLASE B de alta luminiscencia, recomendada para todos los usos (clase B, según une 23035/4: 2003)

Producto necesario para la evacuación de edificios, que indica los recorridos de evacuación y las salidas de emergencias, así como instalaciones de seguridad, medios manuales de protección contra incendios o cualquier otro dispositivo que se quiera tener señalizado de una manera visible incluso en caso de fallo de suministro eléctrico.

La señalización de seguridad es obligatoria por ley. El responsable civil y penal en un siniestro con señalización deciente es el empresario.

El producto está diseñado para su uso en exterior o interior, no se ennegrece al sol.

VALORES MINIMOS DE LUMINISCENCIA (Después de cámara de niebla salina)

Tiempos de luminiscencia	Valores de UNE 23.035-4 Clase B
10 minutos	40 mcd/m ²
60 minutos	5.6 mcd/m ²
Tiempo de atenuación	800 minutos

CARACTERISTICAS GENERALES**MATERIAL SOPORTE**

Polímero semirrígido blanco de 0,7 mm de espesor
Estabilidad con T^a<45°C
Absorción de agua despreciable (0,04±0,01)
Auto-extinguible
Sin contenido de Pb y P
No tóxico

PRODUCTO FOTOLUMINISCENTE

Compuesto a base de pigmentos luminiscentes inertes de SrAL₂O₄:Eu Dy
Ciclos fotoluminiscentes de carga y descarga limitados

COLOR

Tinta de secado UV de gran adherencia y resistencia
Permite una gran exhibición en el producto nal
No auto-inamable. No tóxico

PROTECCIONES EXTERIORES

Protección frente a los rayos UV (no ennegrece con el sol)

ESPESOR FINAL

0.8mm de espesor (±10%)

Febrero 2020

NORMAS Y LEGISLACION QUE CUMPLE
Código técnico de edificación
Real Decreto 513/2017 que ha aprobado el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI)
UNE 23033-1:2019
UNE 23034:2023
UNE 23035-1:2003
UNE 23035-4:2003

ENSAYOS CUMPLIDOS:

LUMINISCENCIA: Laboratorios Eyco (Acreditación ENAC)
 CAMARA DE NIEBLA SALINA: Laboratorios Eyco (Acreditación ENAC)
 AUTOEXTINGUIBILIDAD: Laboratorios AFITI (Acreditación ENAC)
 RADIOACTIVIDAD: Universidad de Granada
 TOXICIDAD Y COMPOSICION: : Universidad de Granada

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Nombre del fabricante
 Fecha de fabricación
 Valores de luminiscencia
 Denominación según UNE 23035
 Distancia de visibilidad

VIDA UTIL

Se establece una vida útil de 10 años, a comprobar mediante ensayos.

INSTALACION

Han de ser instaladas en zonas directamente afectadas por iluminación solar o bien dentro de una zona de influencia de luminarias.

Según norma UNE-23035, la excitación mínima permanente que necesitan los productos fotoluminiscentes para el correcto funcionamiento son 25 lux para lámparas de descarga. Es necesario un aporte inicial de energía para que la señal pueda devolverla en forma de luz. Las señales se pueden instalar mediante adhesivos, siliconas neutras o medios mecánicos, según la superficie en la que se tenga que instalar. En el caso de utilizar adhesivos se recomienda comprobar que la superficie donde se va a instalar está libre de polvo, grasa y rugosidades.


ALMACENAJE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

- La temperatura no deberá ser superior a 45 °C. Temperaturas superiores pueden deformar el material.
- La temperatura óptima de almacenaje estará entre 15 °C y 25 °C, y con una humedad del 10/50%.
- Apta para exteriores, lavable con agua y detergentes neutros. Evitar productos abrasivos.



DISTANCIAS DE OBSERVACIÓN

Tamaños mínimos recomendados para las señales según la distancia máxima a la que deben ser visibles .

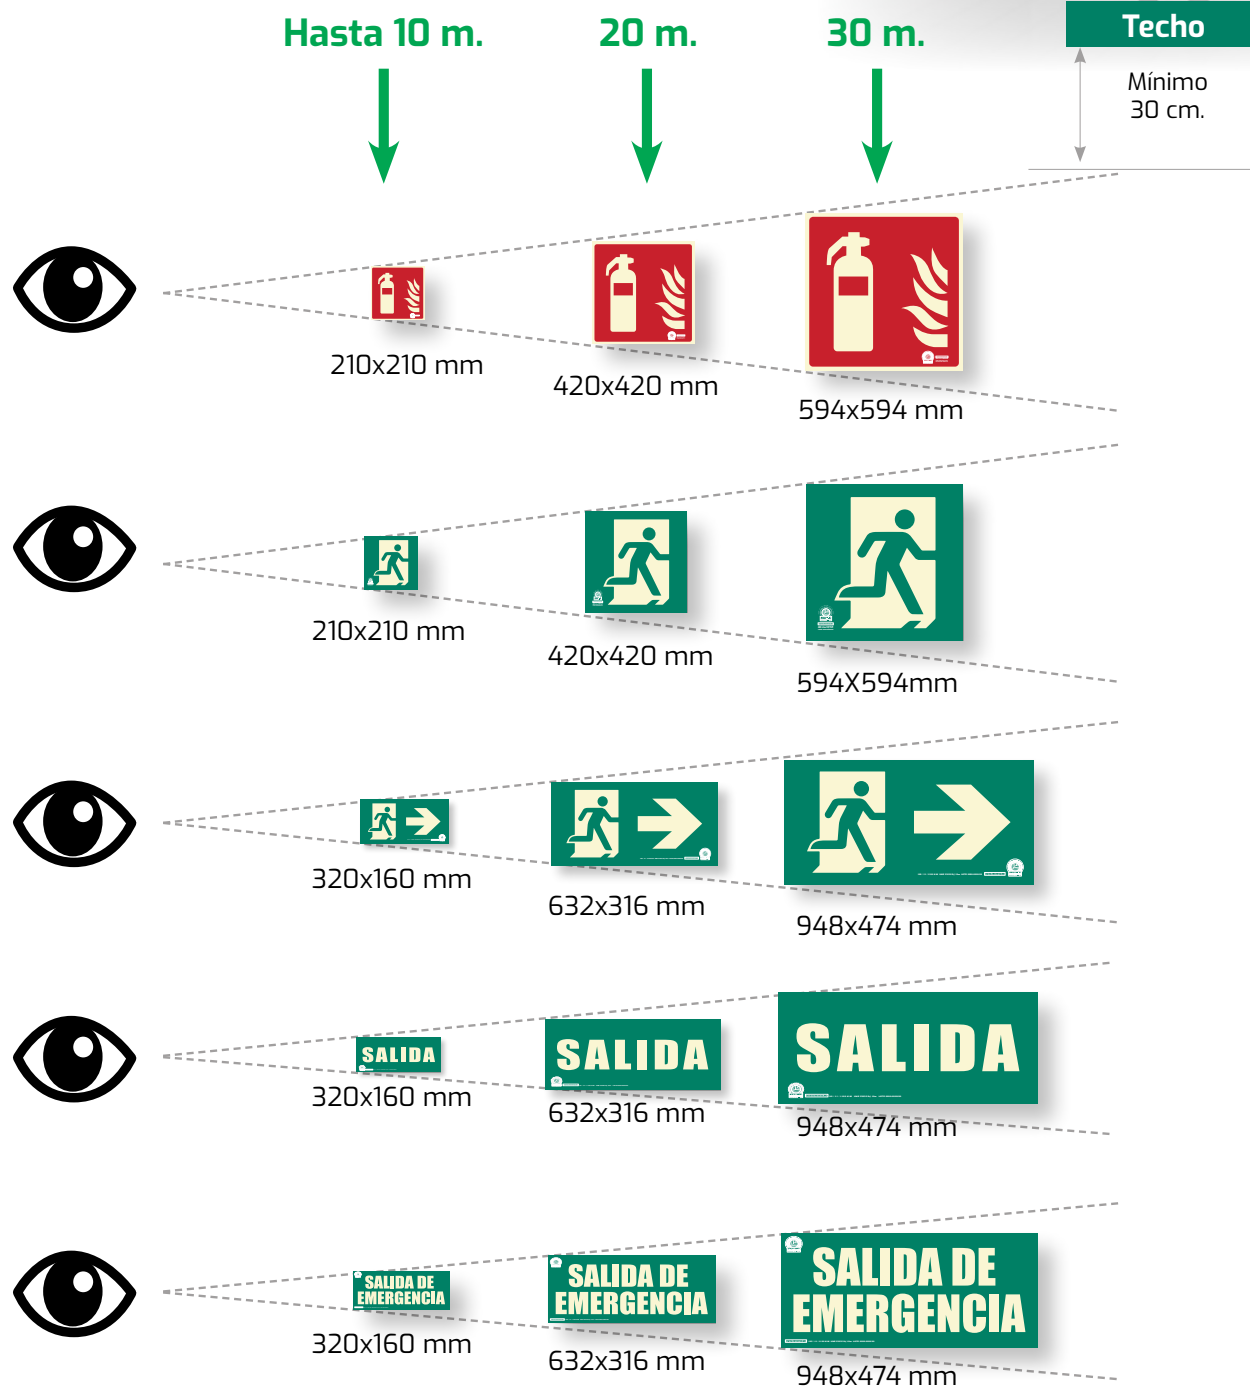

SEÑALES / EXTINCIÓN

CLASE "B"

Tamaño: 210x210mm



EX01



EX02



EX03



EX04



EX05



EX06



EX07



EX08



Tamaño: 320x160mm



EX10

Tamaño: 210x210mm



EX31

Tamaño: 297x210mm



EX11

Tamaño: 210x297mm



EX09



EX24

Tamaño: 297x210mm



EX12



EX13



EX14



EX15



EX16



EX17



EX18



EX19



EX20



EX21




EX22



EX23

Tamaño: 250x200mm



EX32

SEÑALES / EXTINCIÓN

CLASE "A"

Tamaño: 210x210mm



EX01-A



EX02-A



EX03-A



EX04-A



EX05-A



EX06-A



EX07-A



EX08-A



Tamaño: 320X160mm



EX10-A

Tamaño: 210x210mm



EX31-A

Tamaño: 297X210mm



EX11-A

Tamaño: 210x297Xmm



EX09-A



EX24-A

Tamaño: 210x297mm



EX12-A



EX13-A



EX14-A




EX15-A



EX16-A



EX17-A



EX18-A



EX19-A



EX20-A



EX21-A



EX22-A



EX23-A

Tamaño: 250x200mm



EX32-A

SEÑALES / EVACUACIÓN

CLASE "B"

Tamaño: 320X160mm



EV01




EV03



EV04



EV05



EV06



EV07



EV02



EV36



EV37



EV08



EV09



EV08-EUS



EV09-EUS



EV38


Tamaño: 210X210mm



EV10



EV12



EV13



EV14



EV15



EV16



EV17



EV18

Tamaño: 210X297 mm



EV19



EV31



EV32



EV33



EV34



EV35



EV-11



SEÑALES / EVACUACIÓN

CLASE "A"

Tamaño: 320X160mm



EV01-A




EV03-A



EV04-A



EV05-A



EV06-A



EV07-A



EV02-A



EV36-A



EV37-A



EV08-A



EV09-A



EV08-EUS-A




EV09-EUS-A




EV38-A


Tamaño: 210x210mm



EV10-A



EV12-A




EV13-A



EV14-A



EV15-A



EV16-A



EV17-A



EV18-A

Tamaño: 210X297 mm



EV19-A



EV31-A



EV32-A



EV33-A



EV34-A



EV35-A



EV11-A

SOPORTES PARA SEÑALES EN ALUMINIO Y PVC.

Sin Cantidad Mínima. Descuentos por cantidad.


SOPORTE BANDEROLA PANORAMICA EN ALUMINIO Y PVC

Tamaños: 210x210mm, 297x210mm, 320x160mm



SOPORTE BANDEROLA PARED / TECHO EN ALUMINIO Y PVC

Tamaños: 210x210mm, 297x210mm, 320x160mm


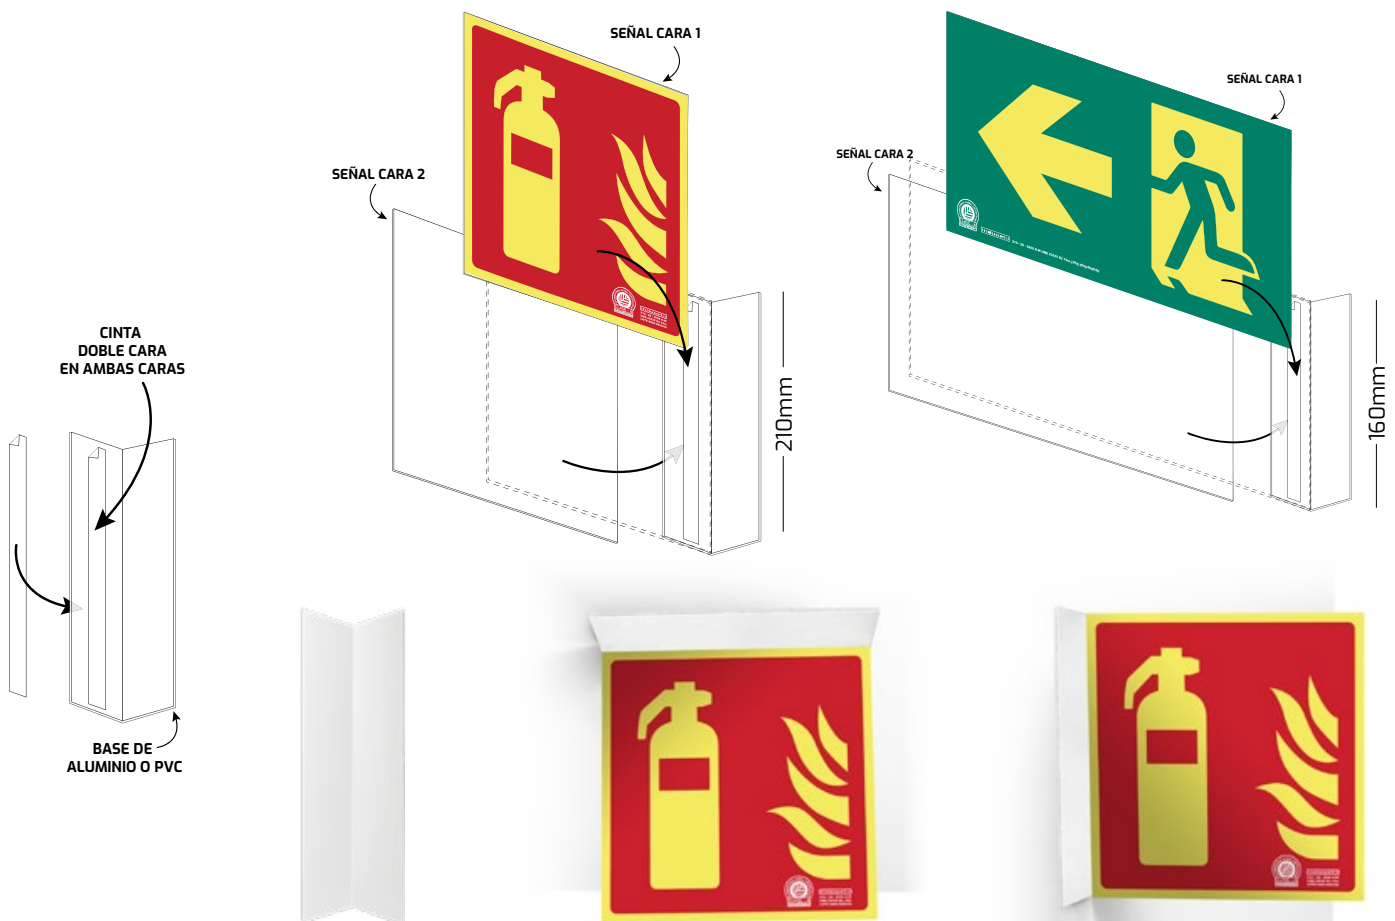


SOPORTES PARA SEÑALES EN METACRILATO

Sin Cantidad Mínima. Descuentos por cantidad.

SOPORTE SEÑAL PARA PARED EN METACRILATO

Tamaños: 297x210mm, 320x160mm

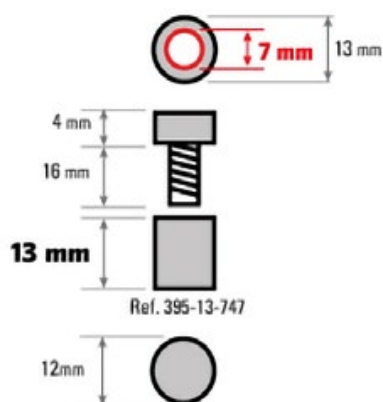


SOPORTES PARA SEÑALES EN METACRILATO


Sin Cantidad Mínima. Descuentos por cantidad.

SOPORTE SEÑAL PARA TECHO EN METACRILATO

Tamaños: 297x210mm, 320x160mm

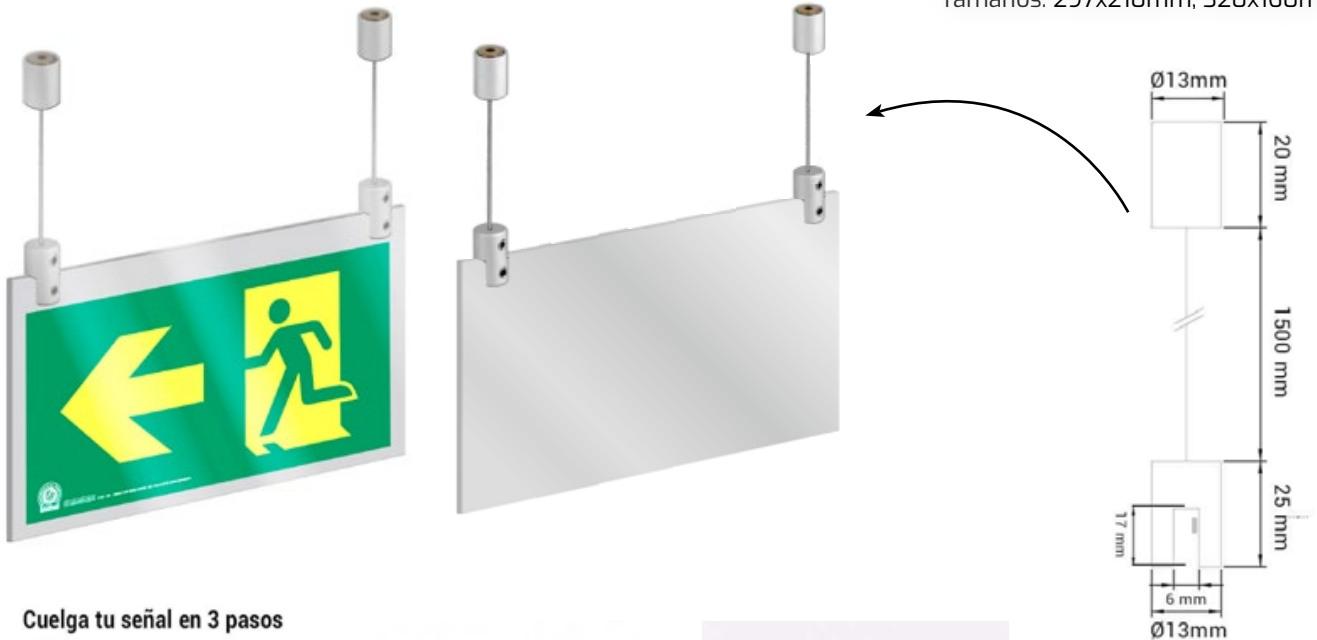

Cuelga tu señal en 3 pasos

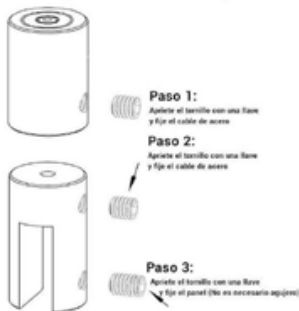


SOPORTE PARA SEÑAL TIPO BANDEROLA EN PVC

Sin Cantidad Mínima. Descuentos por cantidad.

(No Incluye llave Allen)





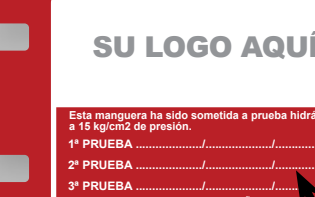

SU LOGO AQUÍ

Esta manguera ha sido sometida a prueba hidráulica a 16 kg/cm2 de presión.

1ª PRUEBA / /

2ª PRUEBA / /

3ª PRUEBA / /

PRUEBAS CADA 5 AÑOS



Nº de fabricación			
Presión máxima admisible (bar)			
Fecha	Empresa	Fecha	Empresa
Prueba de presión(bar)			

SU LOGO AQUÍ		
Voltage	480Y/277	V
Phase	3 + GND	
Frequency	60	Hz
Total Load Current	12	A
Largest motor FLA	2,2	A
Enclosure Environmental Type	NEMA 316L, IP66/NEMA 4X	
Short circuit rating (SCCR)	10kA rms at 480	4/23
Short circuit rating of overcurrent protection device	10kA rms at 480	
Max Amp rating of main overcurrent protection device	30	A
Field Wiring Diagram	PY220080	
Industrial Control Panel for industrial machinery		

[illegible]

SU LOGO

EXTINTOR

BIE

CENTRAL

OTROS

PASADA REVISIÓN

PASADA REVISIÓN

La emisión se obligará efectuarla anualmente.

Elaborada en el Centro de Estudios de la Industria.

Impreso en la Industria del Papel y la Gráfica.

La validez del presente es de 12 meses.

SU LOGO AQUÍ

1	2	3	4	5	6		
						2025	
						2026	
7	8	9	10	11	12		

EMPRESA AUTORIZADA POR DELEGACIÓN DE INDUSTRIA A
Instaladora 00/EPI-000 y Mantenedora 00/EMI-000



EXTINTOR POLVO ABC ABC HAUTSEZKO ITZALGAILUA 9Kg.		
34 A	233 B	C

1º SACAR EL PASADOR DEL SEGURO
(TIRANDO DE LA ANILLA)
ASEGURAR EN KISKETA ATERA
(ERAZTUNETIK TIRATUTA)

2º DIRIGIR EL DIFUSOR A LA BASE DEL FUEGO
Y PRESIONAR LA MANETA DE DISPARO
BARREIATZAILEA SUAREN AZPIALDERA BEGIRA
IPINI ETA JAURTIKETA BOTOIAN SAKATU

A

B

C

AR SOBRE TENSION ELECTRICA SUPERIOR A 35,000 V
35,000 VOLTIATIK GORAKO GAINTETSIO ELEKTRIKORIK
OXKO / EZ-TOXIKO / NO CONDUCTOR / EZ EROLEA
OBRE FUEGOS DE METALES / EZ ERABILI METAL SUETAN

RECARGAR DESPUES DE SU USO TOTAL O PARCIAL / GUTXI EDO PARTE BAT ERABILI GONDERA KARGARATU
ZERTIFIKATU FORTIOKEMENTE LA PRESION DEL MANOMETRO / ALICADA AGUTU MANOMETROAREN PRESIOA
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA EMPRESA
MANTENIMENDUA, KONTAKTATU KOMPANIAREN MANTENIMENDUEN ZERBITZUEN BEREKIN

SEÑALES / VIDEO-VIGILANCIA

Sin Cantidad Mínima. Descuentos por cantidad.



PLACAS DE ALARMA PERSONALIZADAS



PLANOS DE EVACUACIÓN

Plano en clase "A"



Plano en clase "B"



SEÑALES / ADVERTENCIA

Sin Cantidad Mínima. Descuentos por cantidad.



SEÑALES / PROHIBICIÓN

Sin Cantidad Mínima. Descuentos por cantidad.



PR01



PR02



PR03



PR04



PR05



PR06



PR07



PR08



PR09



PR10



PR11



PR12



PR13



PR14



PR15



PR16



PR17



PR18



PR19



PR20



PR21



PR22



PR23




PR24

SEÑALES / OBLIGACIÓN

Sin Cantidad Mínima. Descuentos por cantidad.



OB01



OB02



OB03



OB04



OB05



OB06



OB07



OB08



OB09



OB10



OB11



OB12



OB13



OB14



OB15



OB16



OB17



OB18



OB19



OB20



OB21



OB22



OB23



OB24



OB25



OB26



OB27



OB28



OB29

Sin Cantidad Mínima. Descuentos por cantidad.

Tamaños: 297x148mm



OB30



OB31



OB32



OB33



OB34



OB35



OB36



OB37



OB38

CARTELES PARA OBRAS



Tamaño: 1000 x 700mm



Tamaño: 500 x 700mm



Tamaño: 1000 x 700mm

MATERIAS PELIGROSAS

Sin Cantidad Mínima. Descuentos por cantidad.

En tamaños de 100mm y 300mm



MP01



MP02



MP03



MP04



MP05



MP06



MP07



MP08



MP09



MP10



MP11



MP12



MP13



MP14



MP15



MP16



MP17



MP18



MP19



MP20



MP21



MP22



MP23



MP24 (300x300mm)



MP25 (105x90mm)

SEÑALES / RADIACIÓN

Sin Cantidad Mínima. Descuentos por cantidad.



RAD01



RAD02



RAD03



RAD04



RAD05



RAD06



RAD07



RAD08



RAD09



RAD10



RAD11



RAD12



RAD13



RAD14



RAD15



RAD16



RAD17



RAD18



RAD19




RAD20

SEÑALES / I.M.O.

Sin Cantidad Mínima. Descuentos por cantidad.

Tamaño: 150X150mm

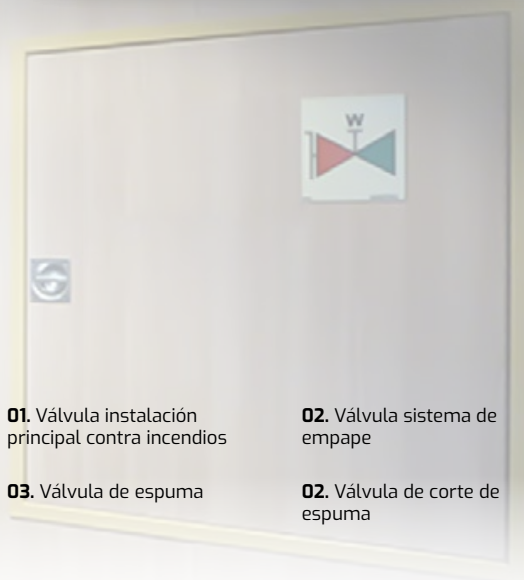

01. Válvula instalación principal contra incendios

02. Válvula sistema de empape

03. Válvula de espuma

02. Válvula de corte de espuma

05. Válvula de corte de polvo

06. Válvula de rociadores

07. Válvula de corte de rociadores

08. Válvula de corte de agua

09. Higiene

10. Control remoto válvulas de aceite de engrase

11. Control remoto de válvulas contra incendios

12. Control remoto válvulas aceite lubricante

13. División Clase B

14. Puerta de incendios de la clase B

15. Puerta de incendios autocierre de la clase B

16. Puerta incendios de la clase B

17. Puerta de incendios autocierre de la clase B

18. División clase A

19. Puerta de incendios de la clase A


18. Puerta de incendios autocierre de la clase B

21. Puerta incendios de la clase B

22. Puerta de incendios autocierre de la clase B


23. Detector de llama

22. Detector de gas

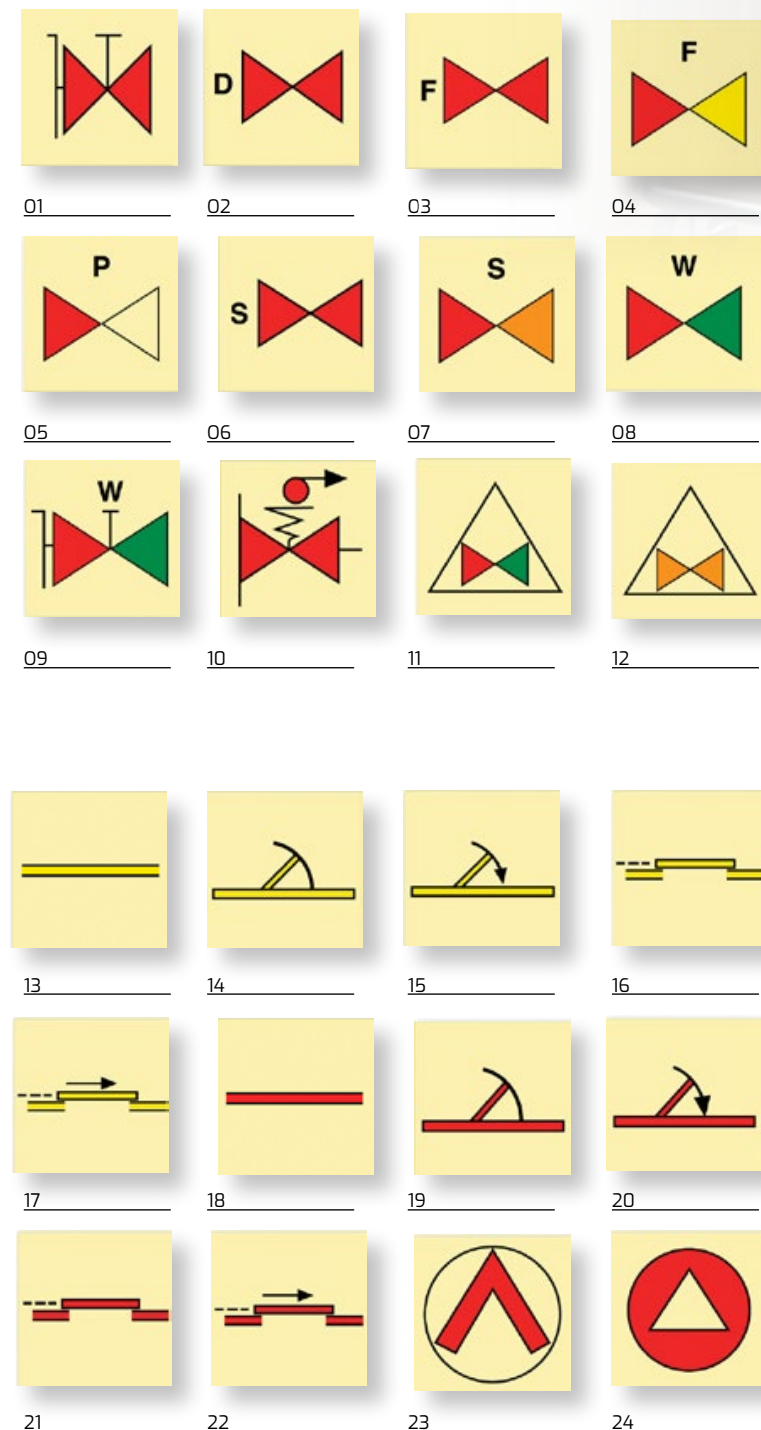


SEÑALES / I.M.O.


Sin Cantidad Mínima. Descuentos por cantidad.




25




26




27



28




29



30



31



32




33




34




35



36




37




38




39



40




41




42



43



44



45



46



47



48



25. Instalación de empaque



26. Zona verrical principal

27. Cortafuegos

28. Bomba contra incendios de emergencias

29. Bomba contra incendios

30. Bomba de sentina

31. Boma de sentina de emergencia

32. Teléfono de emergencia

33. Pulsador de alarma general

34. Armario con ropa protectora

35. Manguera

36. Punto de alarma manual

37. Sistema de alarma de incendios

38. Sistema de alarma de halon

39. Sistema de alarma de rociadores

40. Bocina de sistema de alarma de CO2

41. Bocina sistemas de extinción por empaque

42. Bocina sistema de extinción dpr espuma

43. Bocina sistema de extinción por agua

44. Bocina de sistema de extinción por CO2

45. Bocina sistema deextinción por polvo

46. Manguera de polvo

47. Manguera de espuma


48. Manguera de agua

SEÑALES / I.M.O.


Sin Cantidad Mínima. Descuentos por cantidad.




49



50



51




52

49. Depósito de espuma


50. Depósito de gas

51. Depósito de nitrógeno

52. Depósito de polvo



53



54



55




56

53. Depósito de agua

54. Depósito de CO2

55. Espacio protegido por alarma automática de incendios

56. Plan de emergencias anti incendios




57



58



59




60

57. Manguera en polvo y pistola

58. Instalación de halon

59. Control remoto bombas de incendio e interruptor de emergencia

60. Punto de alarma manual



61



62



63



64

61. Espacio protegido por sistema de empape


62. Espacio protegido por instalación de espuma

63. Espacio protegido por instalación de gas


64. Espacio protegido por instalación de polvo



65



66



67



68

65. Espacio protegido por instalación de empape


66. Espacio protegido por CO2

67. Espacio protegido por instalación de CO2


68. Puerta de incendios autocierre de la clase B




69



70



71



72

69. Espacio protegido por halon

70. Detector de llama

71. Detector de humo

72. Detector de calor

SEÑALES / I.M.O.


Sin Cantidad Mínima. Descuentos por cantidad.



73



74




75



76




77




78




79




80




81




82




83




84




85



86



87



88



89




90




91




92



93



94



95



96

73. Extintor portátil

74. Carro de extintor

75. Extintor de CO2 de 2kg

76. Extintor de polvo de 9kg

77. Extintor de polvo 6kg

78. Extintor de espuma de 9L

79. Extintor de agua de 9L

80. Carro de extintor de agua

81. Carro extintor de gas

82. Extintor de polvo de 12kg

83. Carro extintor de polvo 25kg

84. Carro extintor de polvo 50kg

85. Carro extintor de CO2 30kg

86. Extintor de CO2 de 5kg

87. Carro extintor de espuma de 50L

88. Extintor de espuma de 6L

89. Extintor de polvo de 2kg

90. Extintor de gas

91. Recarga para extintores

92. Espacio protegido por agua

93. Espacio protegido por espuma


94. Aplicador portátil de agua nebulizada

95. Conexión internacional


96. Campana de alarma de incendio

SEÑALES / I.M.O.


Sin Cantidad Mínima. Descuentos por cantidad.




97



98



99




100

97. Batería de CO₂


98. Batería de espuma

99. Batería de gas


100. Batería de polvo



101



102



103




104

101. Batería de nitrógeno

102. Batería de CO₂

103. Batería de agua


104. Batería de halon




105



106



107




108

105. Batería de emergencia


106. Generador de emergencia

107. Centralita de emergencia


108. Compresor de aire para dispositivos de respiración




109



110



111




112

109. Instalación de CO₂


110. Instalación contra incendios

111. Instalación contra incendios de nitrógeno

112. Instalación contra incendios de gas



113



114



115




116

113. Instalación contra incendios de espuma

114. Instalación contra incendios de CO₂

115. Instalación contra incendios de agua


116. Instalación de rociadores




117



118



119



120

117. Instalación de espuma

118. Instalación de polvo

119. Surtidor de espuma de alta tensión


120. Panel de alarma de incendios

SEÑALES / I.M.O.

Sin Cantidad Mínima. Descuentos por cantidad.



121



122



123




124

121. Control remoto puertas cortafuegos


122. Control remoto puertas estancas

123. Control remoto claraboyas


124. Control remoto ventilación



125



126



127



128

125. Control remoto válvulas de fuel

126. Control remoto bomba de fuel

127. Control remoto bomba contra incendios

128. Control remoto bomba contra incendios emergencia




129



130



131




132

129. Control remoto bomba de sentina emergencia


130. Control remoto bomba de sentina

131. Control remoto bomba de aceite lubricante


132. Control remoto cortafuegos respiradores de zonas comunes




133



134



135




136

133. Control remoto cortafuegos respiradores espacios de carga


134. Control remoto cortafuegos respiradores cuarto de máquinas

135. Control remoto ventilación cuarto de máquinas

136. Control remoto ventilación de zonas comunes




137



138



139




140

137. Control remoto ventilación espacios de carga


138. Control remoto de cierre ventilación zonas comunes

139. Control remoto de cierre ventilación cuarto de máquinas


140. Control remoto de cierre ventilación espacios de carga




141



142



143



144

141. Cortafuegos en respiraderos



142. Cortafuegos en respiraderos zonas comunes

143. Cortafuegos en respiraderos espacios de carga


144. Cortafuegos en respiraderos cuarto de máquinas

SEÑALES / I.M.O.


Sin Cantidad Mínima. Descuentos por cantidad.

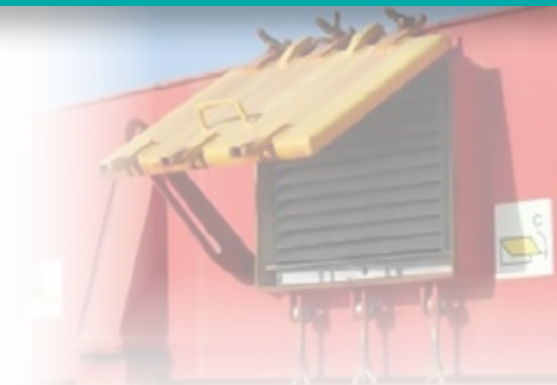


145



146



147



148

145. Cierre de ventilación

146. Cierre de ventilación en zonas comunes

147. Cierre de ventilación en espacios de carga

148. Cierre de ventilación en cuarto de máquinas



149



150



151



152

149. Cañón de agua

150. Cañón de polvo

151. Cañón de agua

152. Cañón de espuma




153



154



155




156

153. Cañón de polvo


154. Cañón de espuma

155. Boquilla de espuma


156. Claraboya de control remoto




157



158



159




160

157. Estación de descarga de polvo


158. Instalación de descarga de CO2

159. Estación de descarga de halon


160. Estación de descarga de espuma



161



162



163




164

161. Estación de descarga de gas


162. Estación de descarga de CO2

163. Estación de descarga de polvo

164. Estación de descarga de agua



165



166



167



168

165. Estación de descarga de nitrógeno

166. Aplicador portátil de espuma

167. Aplicador portátil de espuma

168. Espacio protegido por rociadores

SEÑALES / I.M.O.


Sin Cantidad Mínima. Descuentos por cantidad.




169



170




171



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181




182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192

169. Arrien balsas salvavidas

170. Larguen tiras

171. Armario con equipo de respiración

172. Arranquen motor

173. Arrien bote de rescate

174. Suelten trincas

175. Cierren puertas

176. Abrochense los cinturones

177. Abran rociadores

178. Abran alimentación de aire

179. Arrien bote de salvavidas

180. Instalación de gas inerte

181. Armario con equipo de bomberos

182. Armario con equipo de seguridad

183. Armario anti incendios

184. Controlar cables y cuerdas

185. Estación de control

186. Ruta secundaria de evacuación

187. Ruta principal de evacuación

188. Aro salvavidas

189. Aro salvavidas con artefacto luminoso

190. Aro salvavidas con artefacto luminoso fumígeno

191. Aro salvavidas con rabiza

192. Chaleco salvavidas



SEÑALES / I.M.O.

Sin Cantidad Mínima. Descuentos por cantidad.



193



194



195



196



197



198



199



200



201



202



203



204



205



206



207



208



209



210



211



212

192. Chaleco salvavidas para niñ@s

195. Balsa salvavidas

197. Bote de rescate a motor

199. Bengalas para paracaídas

201. Rampa de evacuación²

203. Radiobaliza de localización

205. Salida de emergencia

207. Traje de inmersión

209. Punto de control

211. Flecha direccional oblicua

194. Balsa salvavidas arriable con pescante

196. Bote salvavidas

198. Bengalas para pedir socorro

200. Aparato lanzacabos

202. Aparato radio eléctrico portátil

204. Responder de radar

206. Escala de embarque

208. Salida de emergencia

210. Indicador de dirección

212. Flecha direccional

SEÑALES / I.M.O.

Sin Cantidad Mínima. Descuentos por cantidad.



213

214

215

216

213. Letra A

214. Letra B

215. Letra C

216. Letra D



217

218

219

220

217. Letra

218. Letra F

219. Número 0

220. Número 1



221

222

223

224

221. Número 2

222. Número 3

223. Número 4

224. Número 5



225

226

227


228

225. Número 6

226. Número 7

227. Número 8

228. Número 9

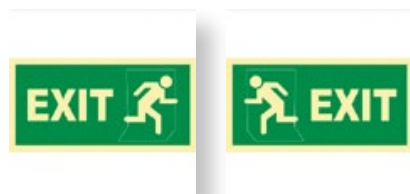

229

230



INCLUIE
210 / 29
UNE
LOT



INCLUIE
210
UN
LO



INDUSETI S.L.
Tel. 94 422 19 46
info@induseti.com

www.induseti.com